


濮阳供电区2023年第四季度分布式光伏承载力评估等级示意图

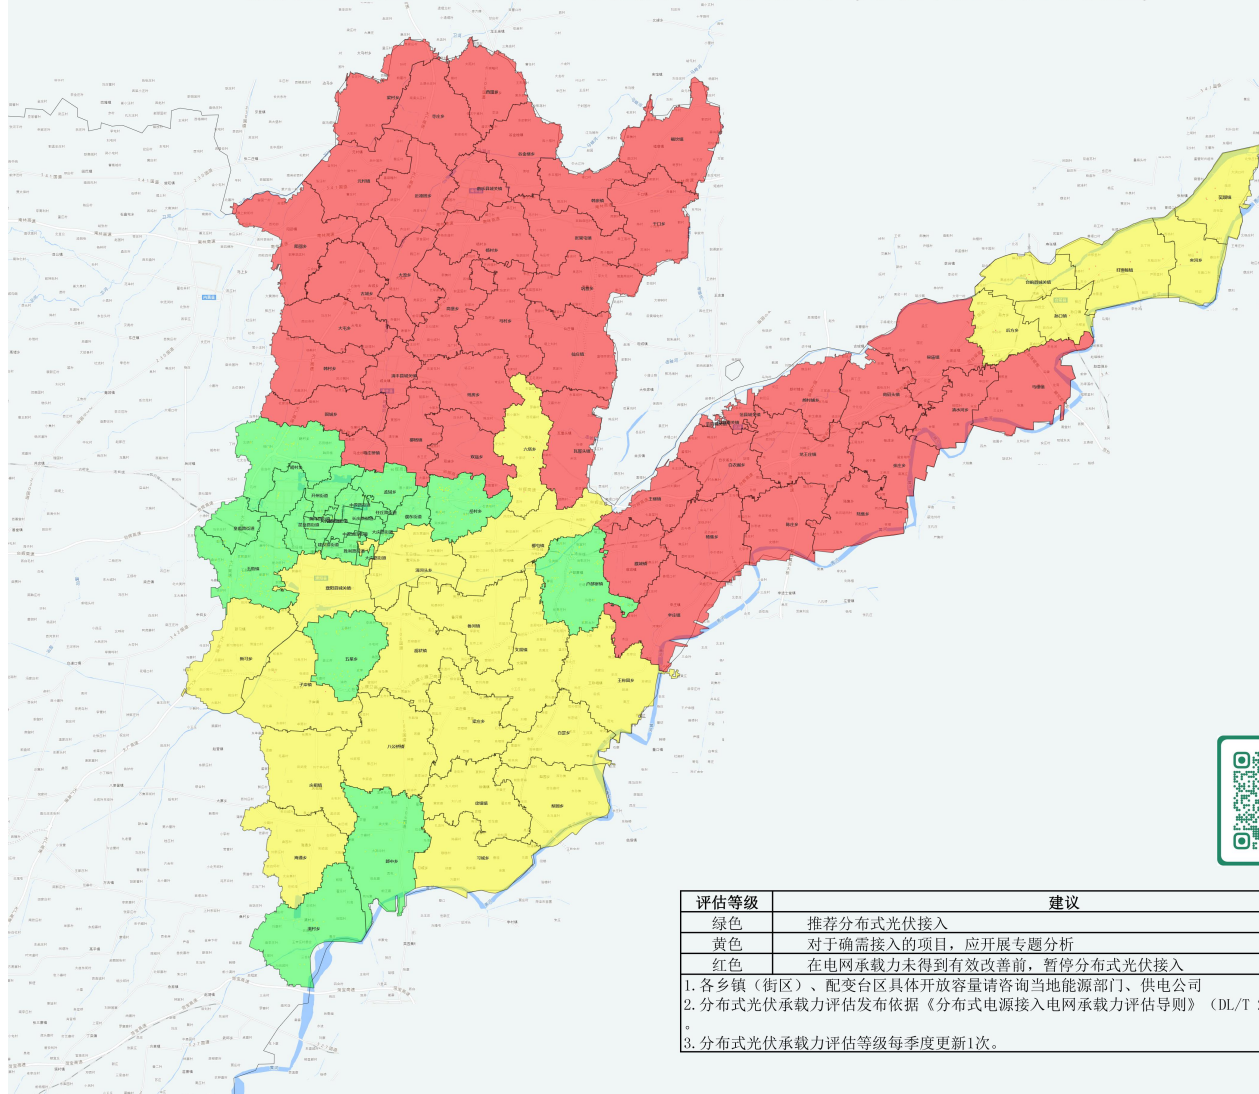

评估等级	建议
绿色	推荐分布式光伏接入
黄色	对于确需接入的项目，应开展专题分析
红色	在电网承载力未得到有效改善前，暂停分布式光伏接入

1. 各乡镇（街区）、配变台区具体开放容量请咨询当地能源部门、供电公司
2. 分布式光伏承载力评估发布依据《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T 2041-2019）
3. 分布式光伏承载力评估等级每季度更新1次。